
dne **17. 2. 2026** od **8:00** do **11:00** hodin

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

Batňovice (okres Trutnov)

č. p. 258, 284, 295

č. ev. 26


UPOZORNĚNÍ

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku. | Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výroby do vypnutého úseku distribuční soustavy.

NEJDE VÁM ELEKTŘINA...

TIP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat e-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek. | Aktuální stav dodávek elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále **Bez Šťávy** (www.bezstavy.cz).

dne **17. 2. 2026** od **8:00** do **11:00** hodin

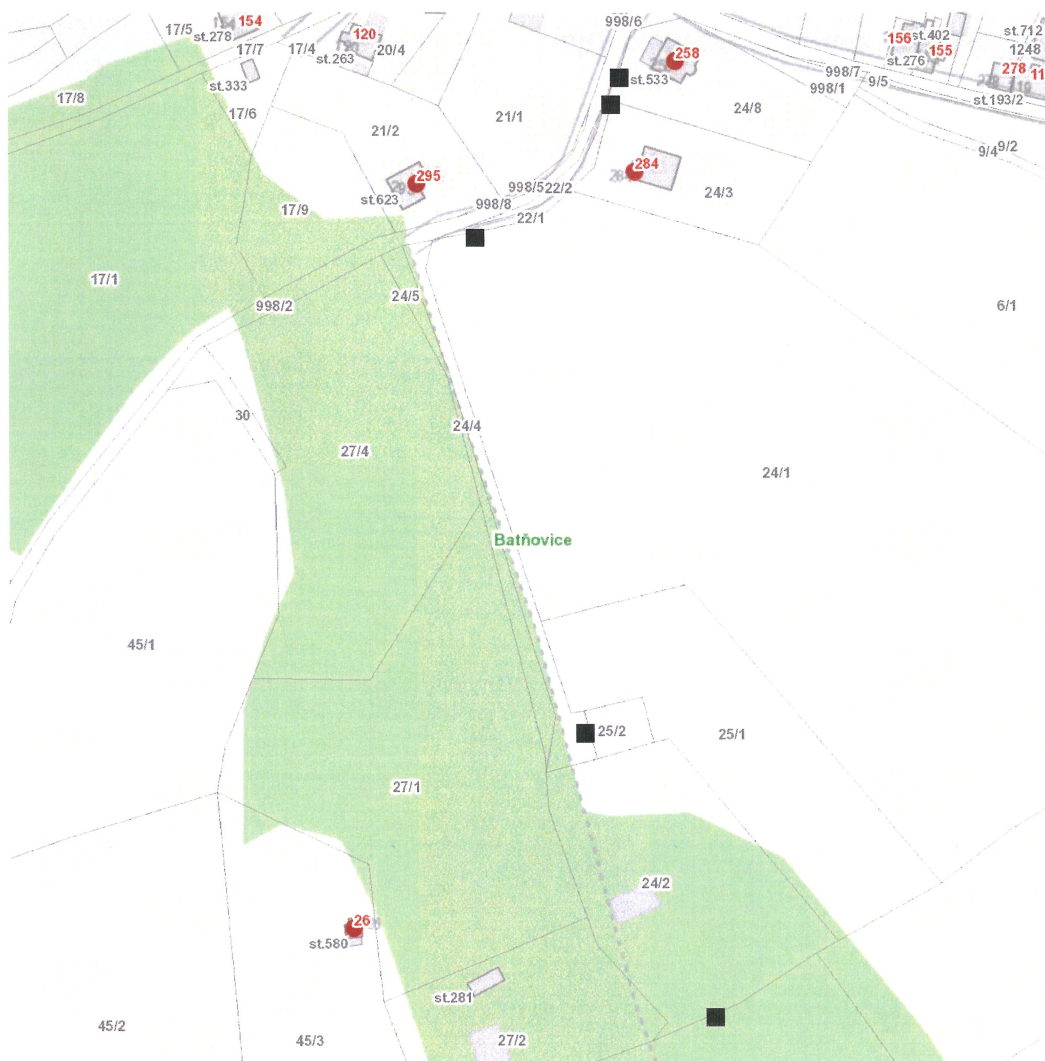

Orientační mapový podklad odstávkou dotčených lokalit

VYSVĚTLIVKY

- – adresy dotčené odstávkou elektřiny
- – místa připojení k elektrické síti dotčená odstávkou

INFORMACE ZASLÁNA

IDDS: c7cbp2b (Obec Batňovice)

dne **17. 2. 2026** od **8:00** do **15:00** hodin

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

Batňovice (okres Trutnov)

č. p. 142, 162, 164, 166, 168, 169, 170, 172, 173, 178, 179, 185, 187, 188, 190-195, 198, 202, 203, 211, 230, 234, 265

č. ev. 16, 17, 22

kat. území **Batňovice** (kód **601152**): parcelní č. 106, 827/2


UPOZORNĚNÍ

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku. | Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výroby do vypnutého úseku distribuční soustavy.

NEJDE VÁM ELEKTŘINA...

TIP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat e-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek. | Aktuální stav dodávek elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále **Bez Šťávy** (www.bezstavy.cz).

dne **17. 2. 2026** od **8:00** do **15:00** hodin

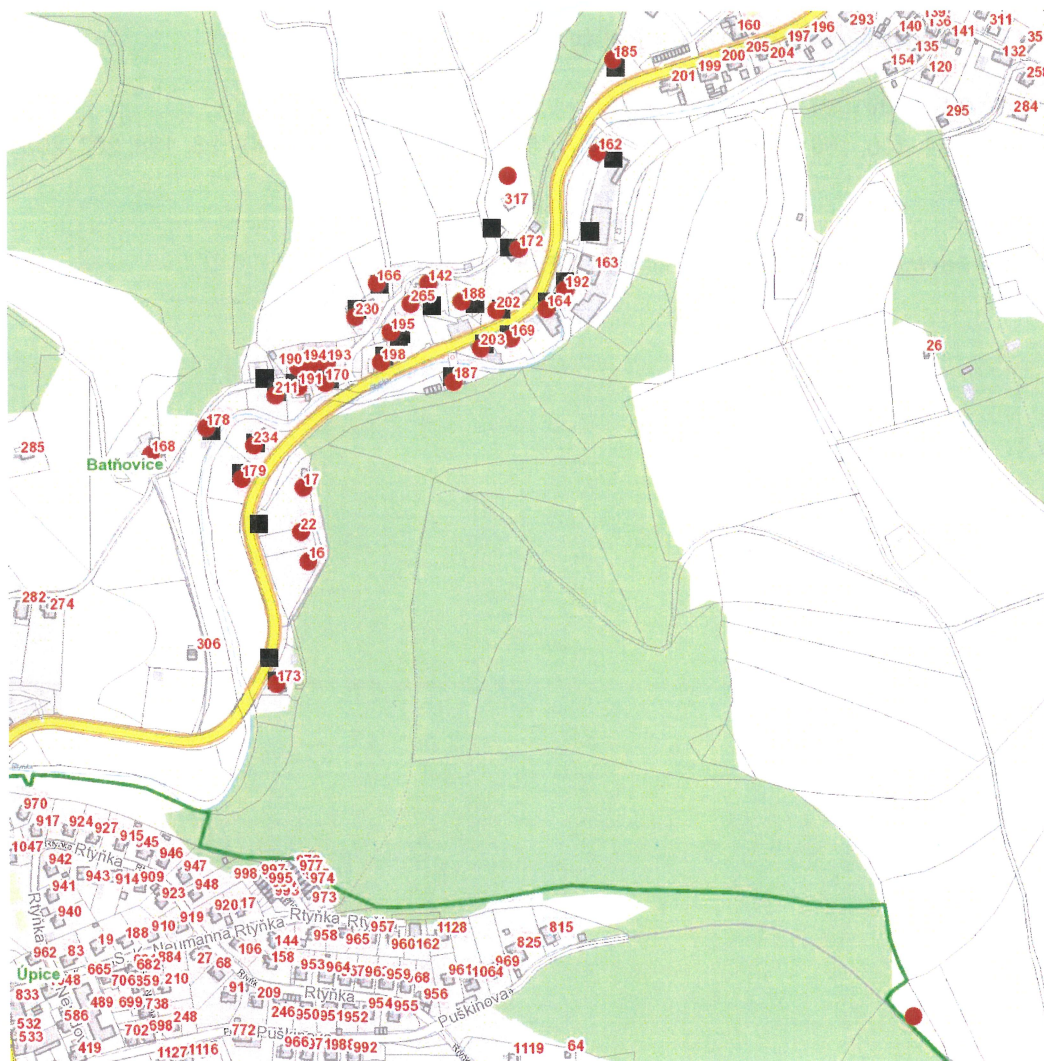

Orientační mapový podklad odstávkou dotčených lokalit

VYSVĚTLIVKY

- – adresy dotčené odstávkou elektřiny
- – místa připojení k elektrické síti dotčená odstávkou

INFORMACE ZASLÁNA

IDDS: c7cbp2b (Obec Batňovice)

dne **17. 2. 2026** od **11:30** do **14:30** hodin

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

Batňovice (okres Trutnov)

č. p. 174, 196, 197, 199, 200, 201, 204, 205, 293


UPOZORNĚNÍ

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku. | Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výroby do vypnutého úseku distribuční soustavy.

NEJDE VÁM ELEKTŘINA...

TIP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat e-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek. | Aktuální stav dodávek elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále **Bez Šťávy** (www.bezstavy.cz).

dne **17. 2. 2026** od **11:30** do **14:30** hodin

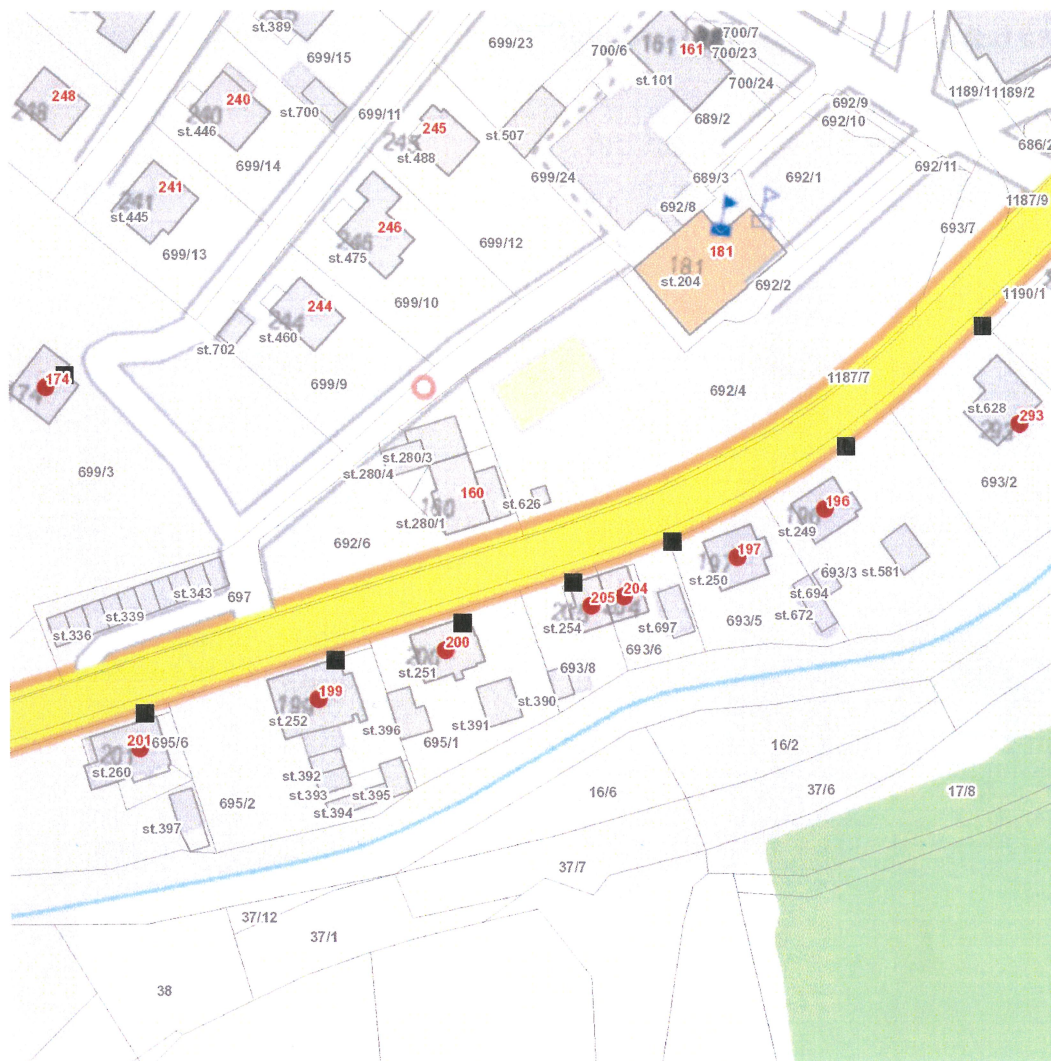

Orientační mapový podklad odstávkou dotčených lokalit

VYSVĚTLIVKY

- – adresy dotčené odstávkou elektriny
- – místa připojení k elektrické síti dotčená odstávkou

INFORMACE ZASLÁNA

IDDS: c7cbp2b (Obec Batňovice)